




PLANTA HIDROSANITÁRIA - ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO  
ESC.: 1:150

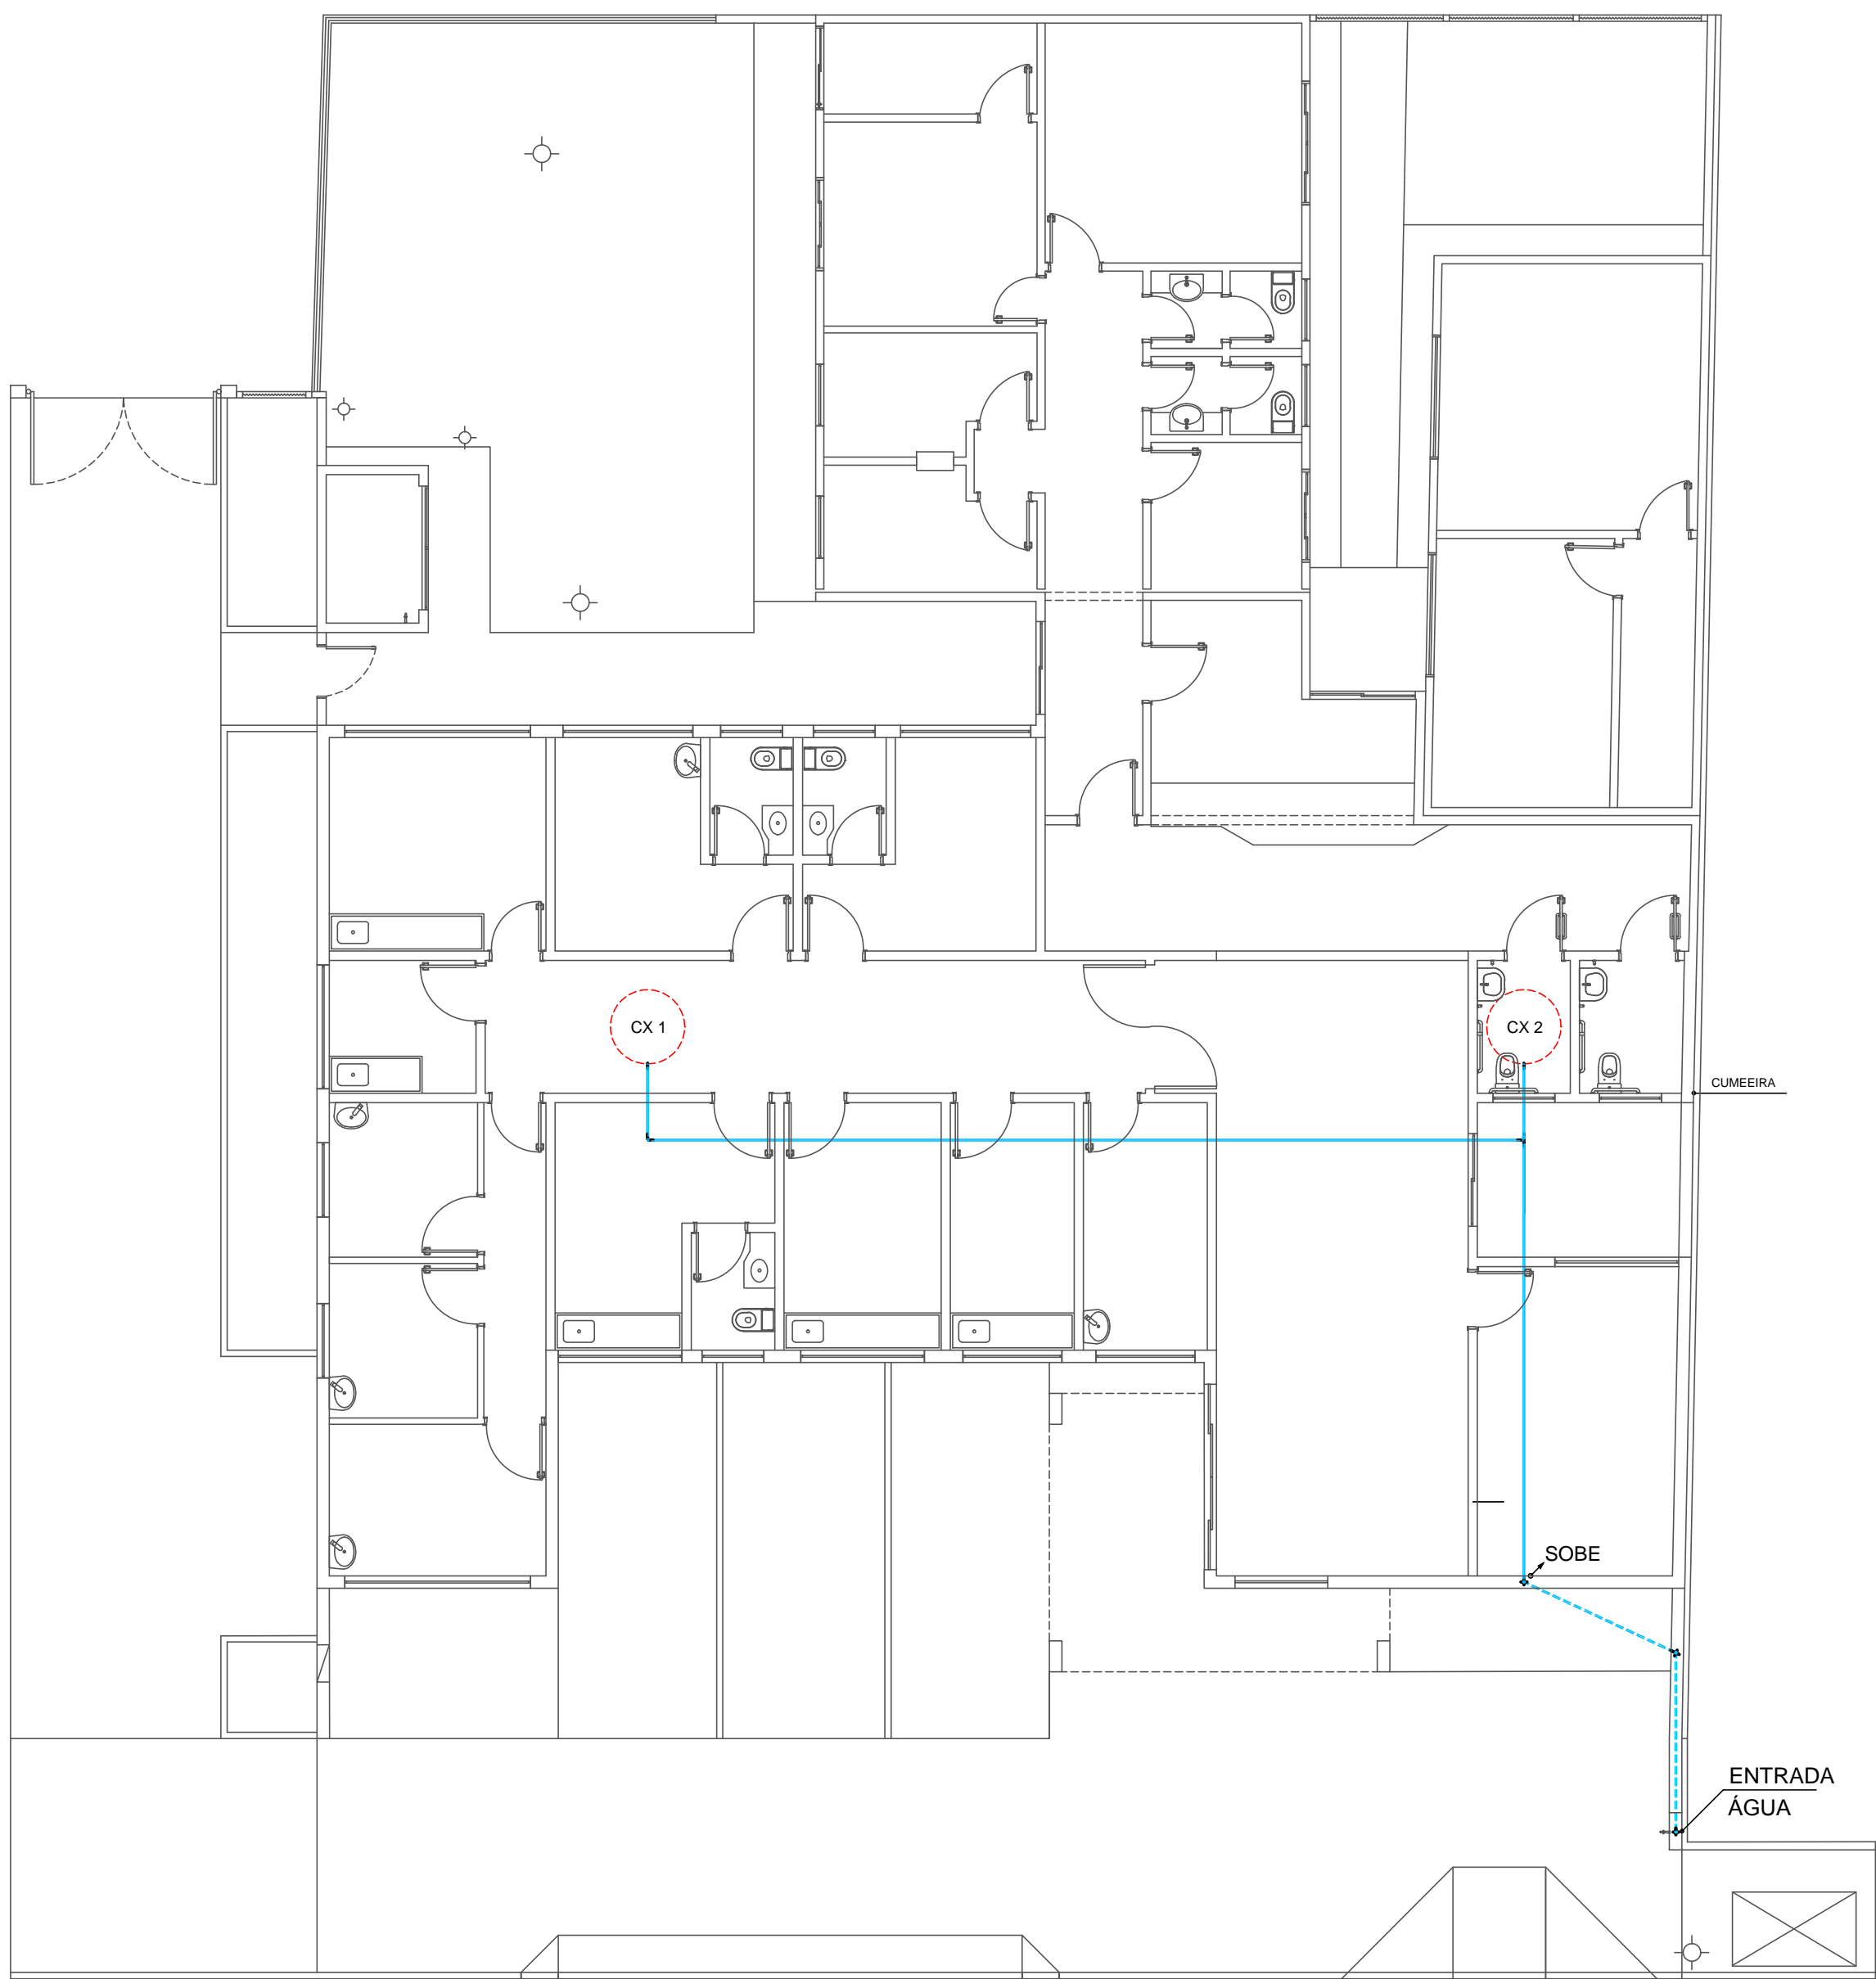


PLANTA HIDROSANITÁRIA - ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO  
ESC.: 1:150

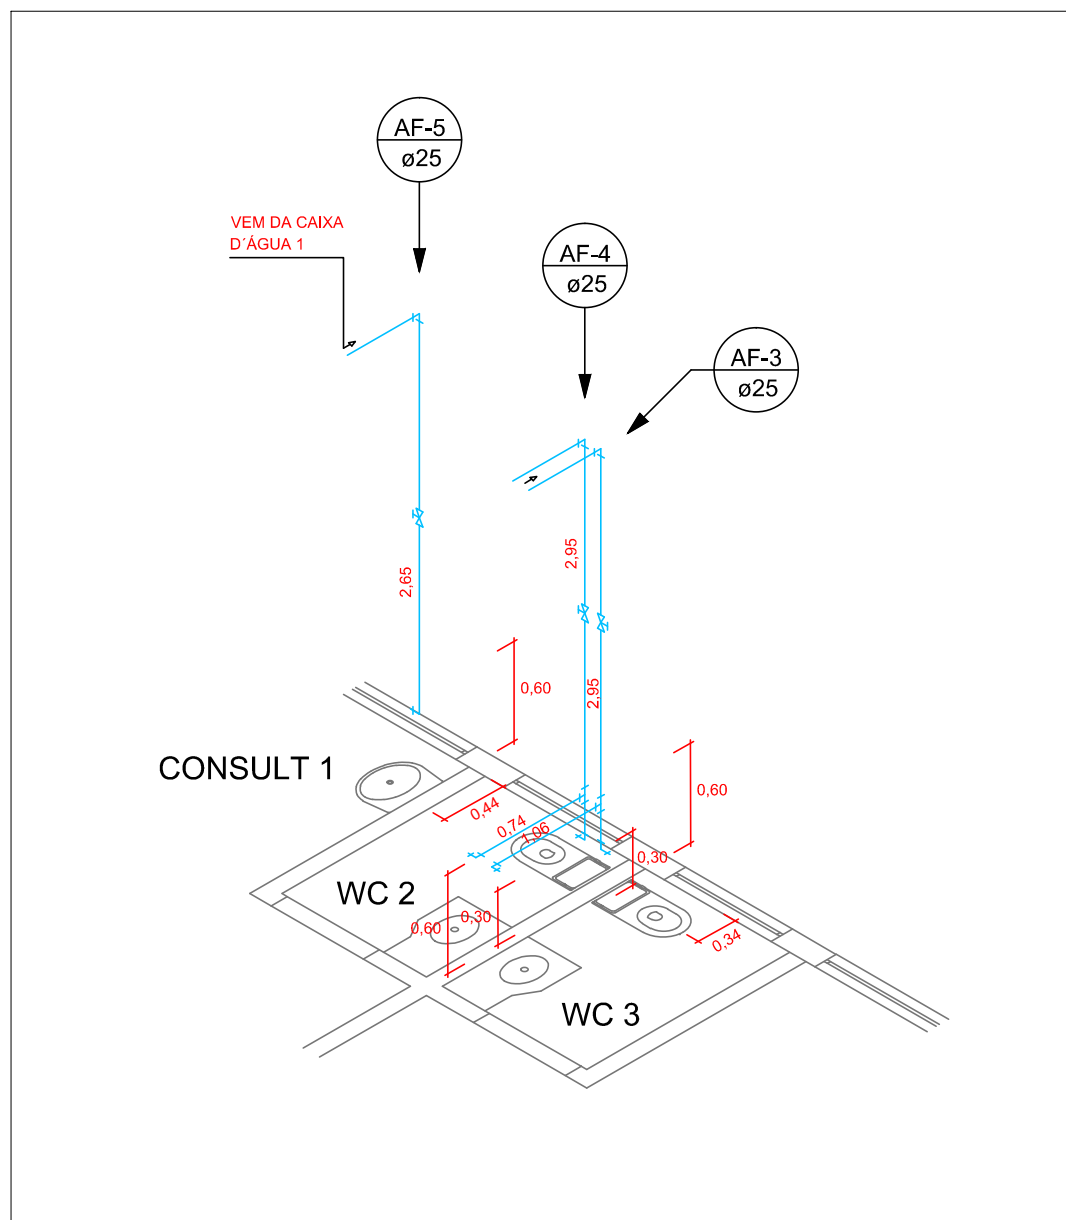


ISOMÉTRICO - CONSULTÓRIO 1, WC 2 e WC 3  
SEM ESCALA

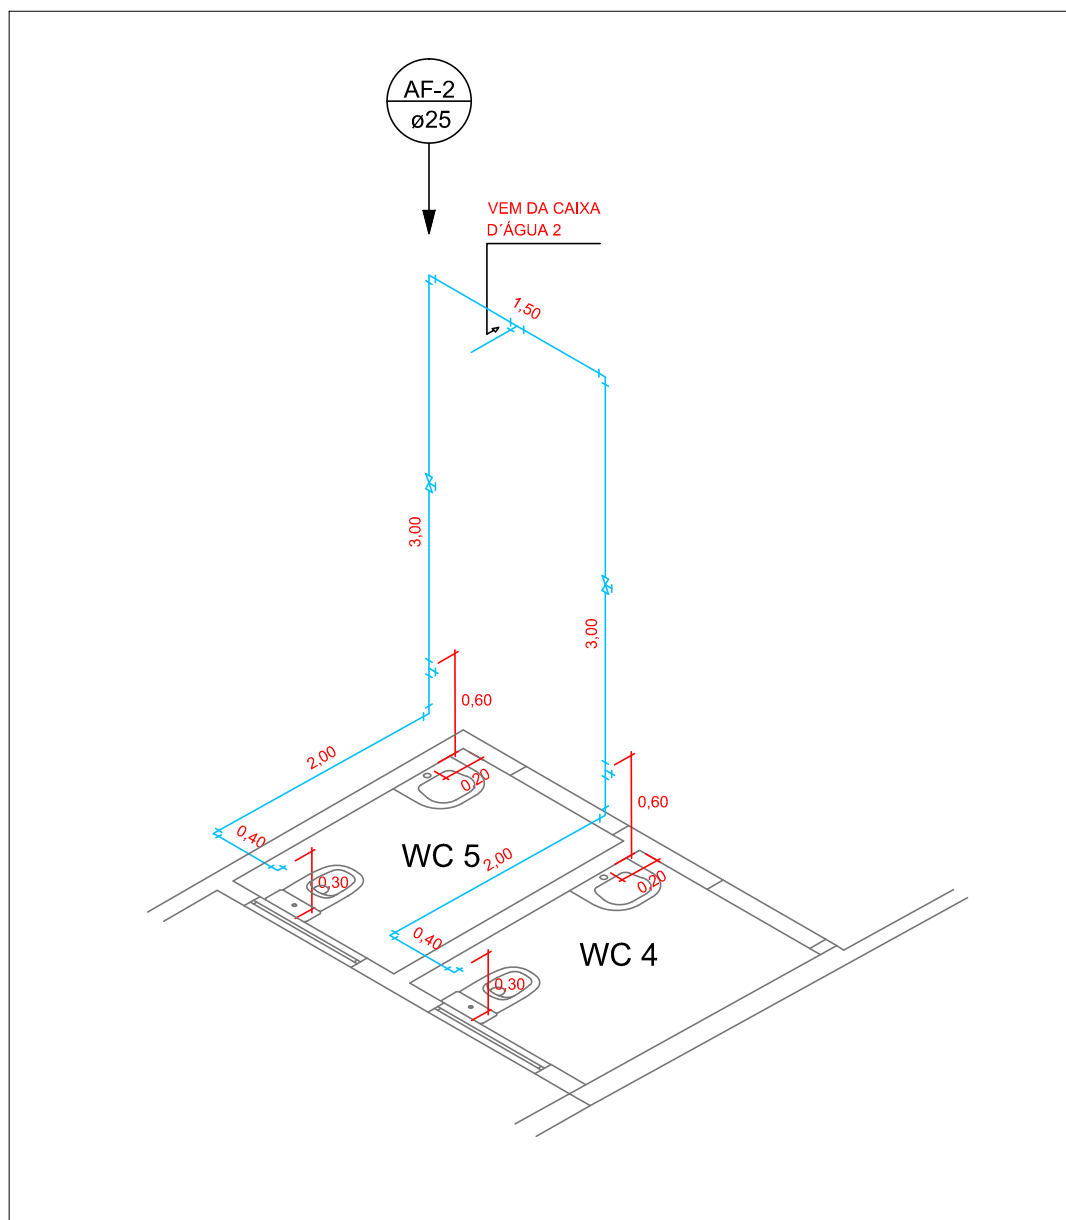

ISOMÉTRICO - WC 4 e WC 5  
SEM ESCALA

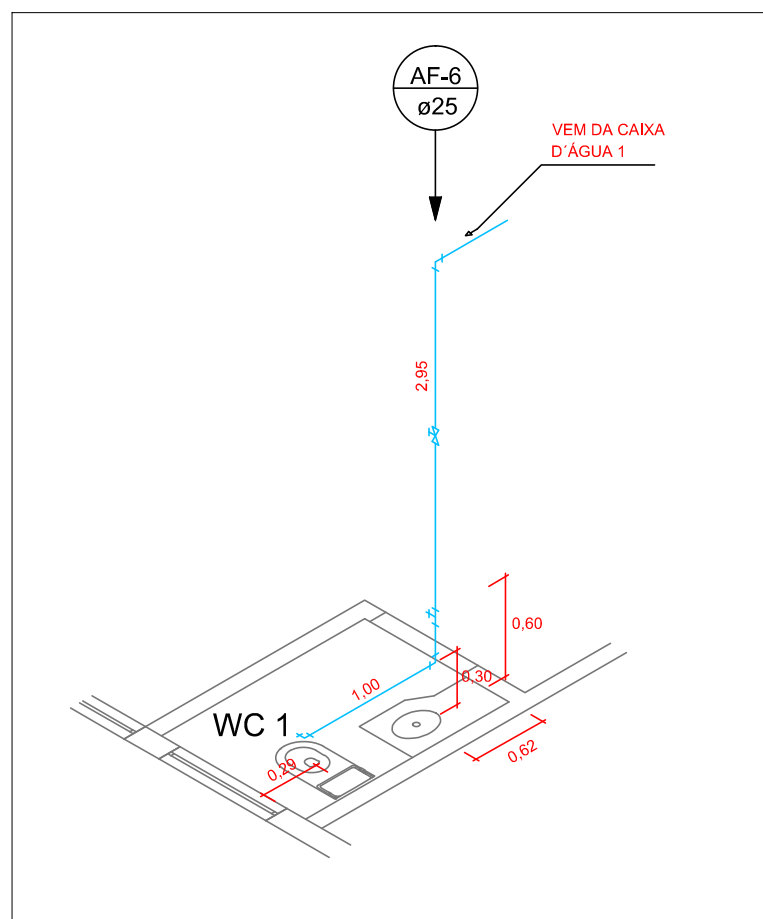

ISOMÉTRICO - WC 1  
SEM ESCALA

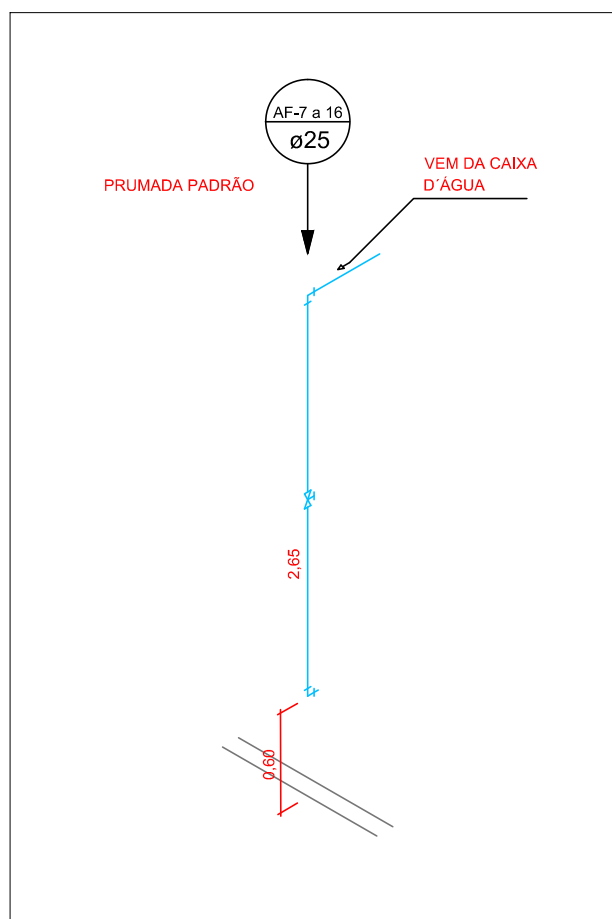

ISOMÉTRICO - PRUMADA PADRÃO  
SEM ESCALA

RESUMO		LEGENDA	
TUBO $\phi$ 3/4" = 149,45m		SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
TUBO $\phi$ 1" = 3,00m			TUBO $\phi$ 3/4"
TE $\phi$ 3/4" = 18,00un			TUBO $\phi$ 3/4" SUBTERRÂNEO
TORNEIRA DE BÓIA 3/4" = 2,00un			COTOVELO 90° 3/4" (PLANTA)
TORNEIRA = 1,00un			COTOVELO 90° 3/4"
ADAPTADOR CURTO PARA REGISTRO 3/4" = 2,00un			COTOVELO 45° 3/4"
COTOVELO 90° 3/4" = 36,00un			TE $\phi$ 3/4"
COTOVELO REDUÇÃO 3/4" P/ 1/2" 90° AZUL COM BUCHA DE LATÃO = 19,00un			CAIXA D'ÁGUA
COTOVELO 45° 3/4" = 2,00un			
REGISTRO DE GAVETA ACAB. = 16,00un			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ		Secretaria Municipal da Saúde	
OBJETO		FOLHA	
AMPLIAÇÃO		HID - AF - 01	
UNIDADE		ART	
PSF - VILA DOURADOS		28027230181438192	
PRANCHA		ARQUIVO	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA		0203	
ENQ° CIVIL RESPONSÁVEL		ESCALA	
RUI CESAR SPERA - CREA 0601659760		1:100	
PREFEITO		DATA	
OSCAR GOZZI		29/11/2018	
		DESENHO	
		MARCOS R. BARBOSA	