




LEGENDA / SIMBOLOGIA

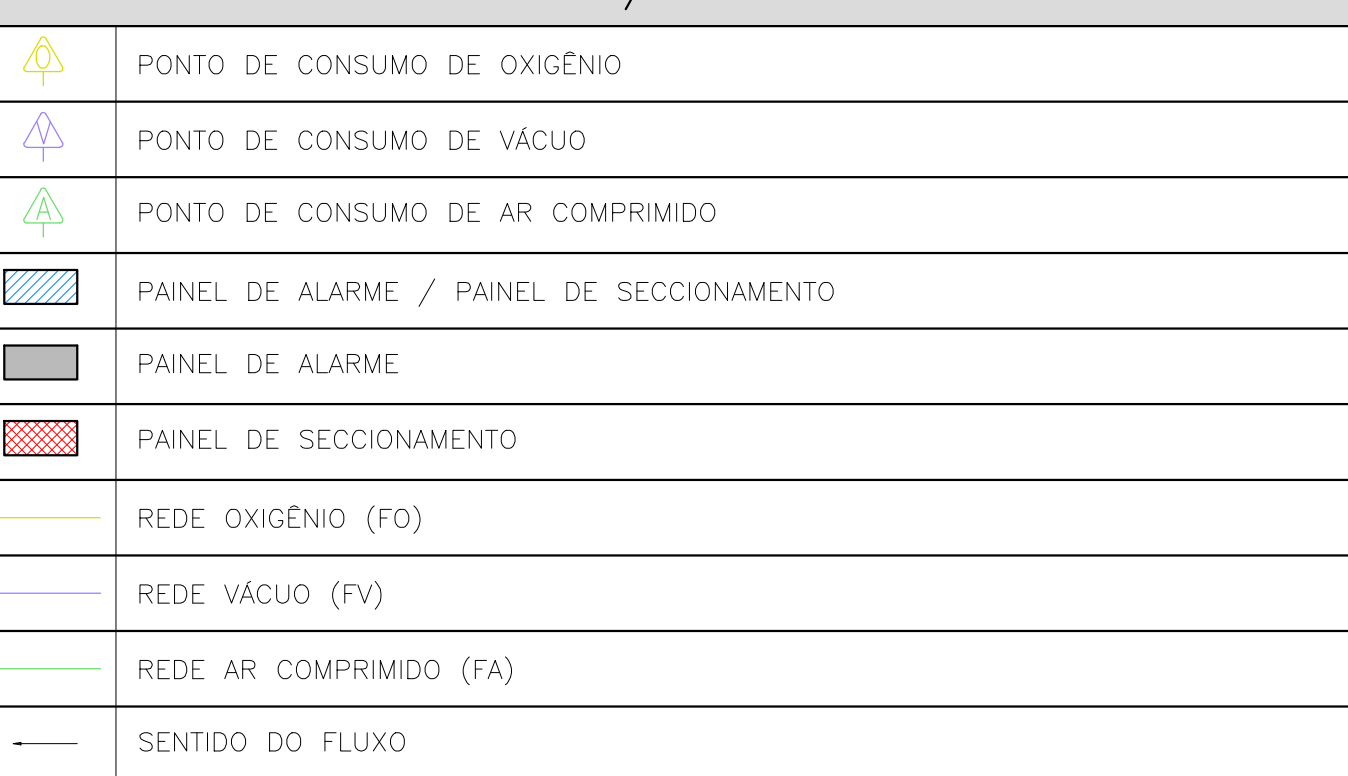

RESUMO INSTALAÇÕES	
DESCRIÇÃO	QTD. + 10%
TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2" (15,00 MM)	310,40m
TUBULAÇÃO DE COBRE 3/4" (22,00 MM)	564,68m
ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO 1/2"(15,00 MM)	310,40m
ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO 3/4"(22,00 MM)	564,68m
CAIXA DE SECCIONAMENTO (SEM MANÔMETRO)	07Unidades
PAINEL DE ALARME (OXIGÊNIO)	05Unidades
PAINEL DE ALARME (VÁCUO CLÍNICO)	05Unidades
PAINEL DE ALARME (AR MEDICINAL)	05Unidades
PONTOS DE CONSUMO (OXIGÊNIO)	31Unidades
PONTOS DE CONSUMO (VÁCUO CLÍNICO)	31Unidades
PONTOS DE CONSUMO (AR MEDICINAL)	31Unidades

## PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS

[illegible]

## REVISÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO
R00 - EMISSÃO INICIAL		-	-	-
R01 -				
R02 -				

## PROJETO DE GASES MEDICINAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SAÚDE DE TARUMÁ (COMPLEXO SAÚDE)		
LOCAL: AVENIDA PAU BRASIL, S/Nº - TARUMÁ - SP		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÁ	ART: 28027230190463146	
ASSUNTO: - PLANTA DE LAYOUT	DATA MAR/2019	ESCALA INDICADA
	DESENHO J.A.A.	VERBO JOÃO



**DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP**  
 AVENIDA DA SAUDE, 654 - CORINTO  
 FERNANDOPOLIS-SP - CEP 15.600-000  
 FONE/FAX: (17) 3462-6301  
 Email: diascardozo@diascardozo.com.br  
 CREA 1910355 / CAU 27028-0

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

---

**JOÃO ANTONIO ALTERMAR**  
 ENG.º MECÂNICO - CREA 0601700888

ÚNICA