



QDC-1.1


$V_n=220/127V - 3\phi$
 $I_{max}=150A$

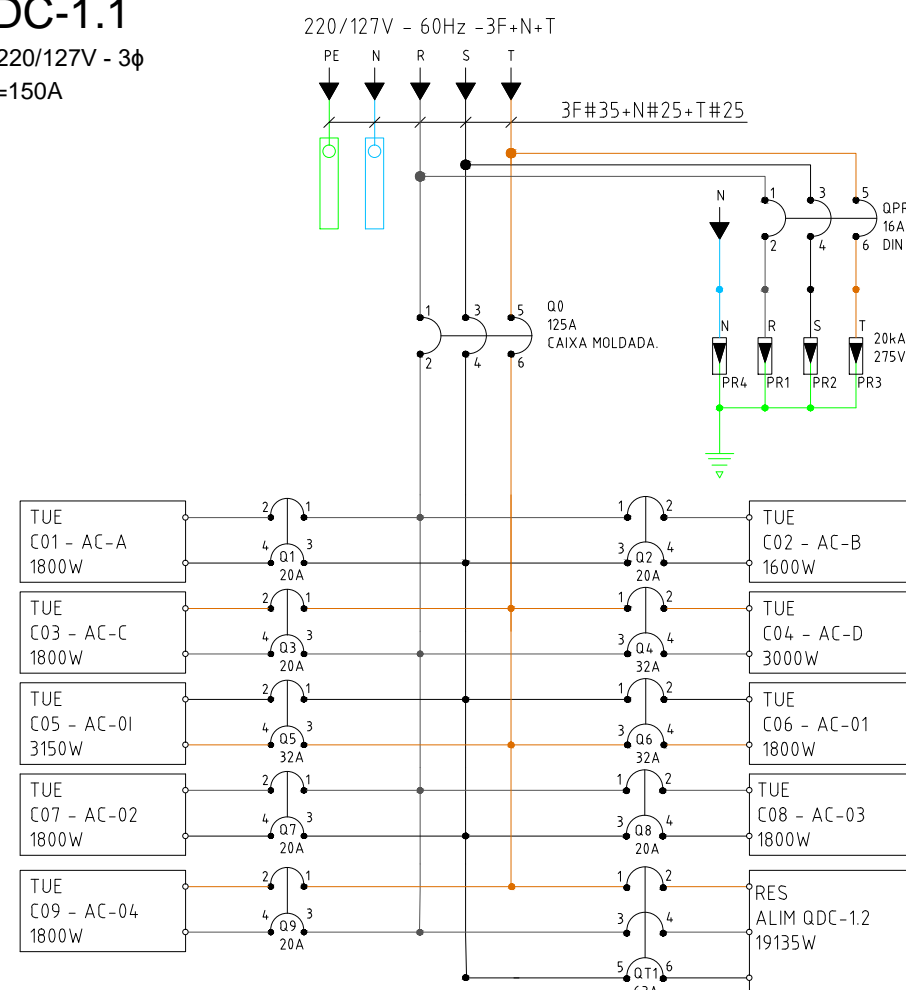

QDC-1.2

$V_n=220/127V - 3\phi$
 $I_{max}=100A$

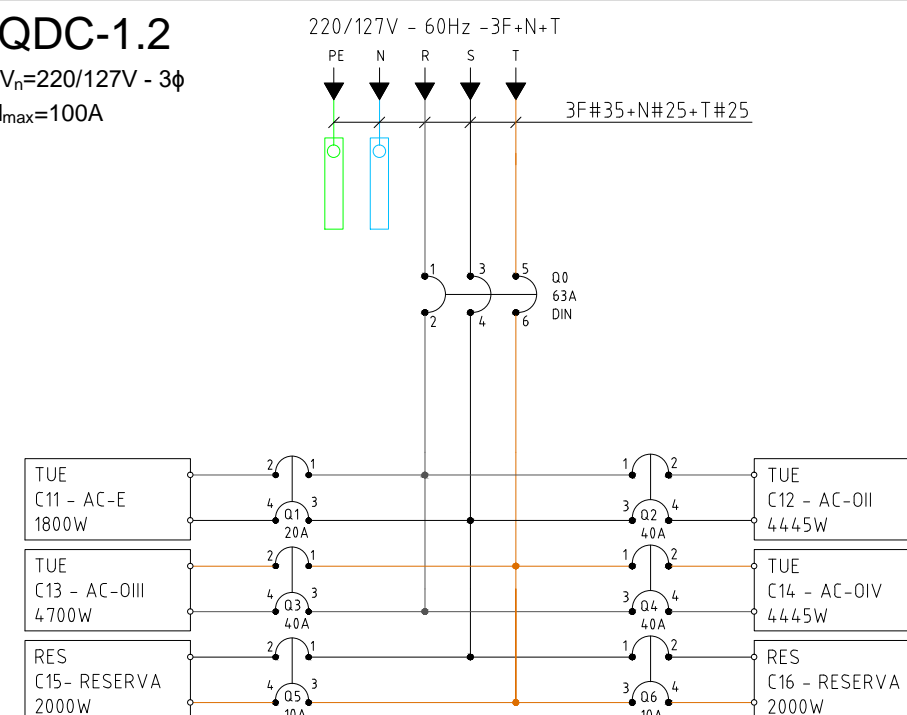

R00	Emissão Inicial	02/06/2019	L.M.D.P
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	POR
<div><div></div><div>VINKEL SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA. CNPJ: 27.084.017/0001-20 Rua Bartira, 44 - Vila Brasileira. CEP:19802-440 - Assis - SP Telefone: (18)3321-8781 Email: contato@sensore.com.br</div></div>			
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Tarumã - Sec. Educação			
TÍTULO: Diagrama trifilar - Paineis Elétricos Escola RENATO REZENDE BARBOSA			
DATA: 02/06/2019	PROJETISTA: L.M.D.P	IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO DE PROJETO.	
ESCALA: S/Escala	APROVAÇÃO: A.C.G.J	Nº PROJETO: 23-0519	ID_CLIENTE: PMT
		SISTEMA: ELE	TIPO: EXE
		Nº DES: 001	REVISÃO: R00
			FOLHA: 1/1